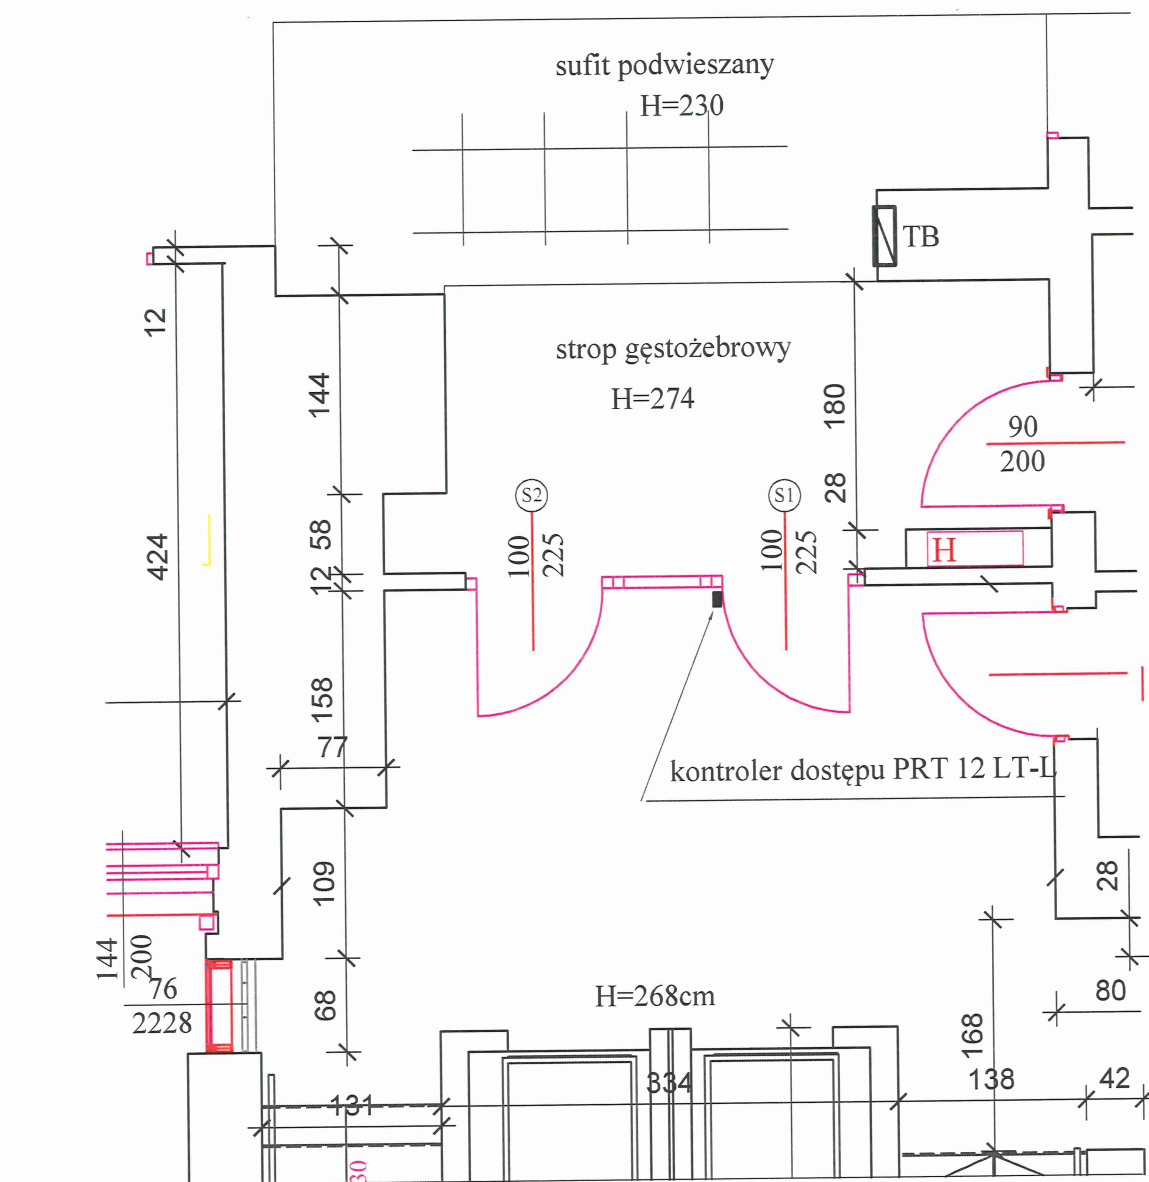


**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:**

- kontroler dostępu PRT 12 LT-L mocowany do profilu przeszklenia,
- w ościeżnicy drzwi aluminiowych elektrozaczeprwersowy EI 30
- na ścianie z drzwiami lub przestrzeni sufitu podwieszanego zasilacz np. AWZ 200+akumulator 7Ah,
- instalację 230V do zasilacza prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego, dalej w listwie z TB piętrowej (TB z zabudowie z płyt GK) z wbudowaniem w tablicy wyłącznika nadmiarowo-prądowego typu S,
- kontroler włączyć do sieci komputerowej - skrętka w przestrzeni sufitu podwieszanego.

S1 - skrzydło aktywne - od strony klatki schodowej pochwyt, od wewnątrz istniejąca klamka.

S2 - skrzydło nie aktywne - od strony klatki schdowej zlikwidowana klamka i zasklepiiony otwór w kolorze grafitowym, od wewnętrznej istniejąca klamka umożliwiająca otwarcie.